

Экземпляр
УО «БрГУ»

ДОГОВОР № 20/21-19
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе холодного водоснабжения
(ранее проложенные сети)

г. Братск

" 22 " июль 2021г.

Муниципальное предприятие «Дирекция городской инфраструктуры» муниципального образования города Братска (МП «ДГИ»), именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице директора Пшенникова Георгия Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»), именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице ректора Ситова Ильи Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пунктом 2 части 2 раздела 2 главы 4 Положения о закупке ФГБОУ ВО «БрГУ» от 10.12.2018 г. б/н, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения (далее - условия подключения (технологического присоединения) объекта по форме согласно приложению N 1 подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, выданные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (далее - технические условия подключения).

2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства до точки подключения объекта заказчика осуществляет следующие мероприятия:

проверка выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) в порядке, предусмотренном настоящим договором;

работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта в точке подключения в порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

3. Подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в точке подключения во вновь установленном колодце ВК-1.

II. Срок подключения объекта

4. Срок подключения объекта – 3 месяца с момента подписания договора.

III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия по его подключению (технологическому присоединению)

5. Объект Плавательный бассейн ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» г. Братск, Иркутская область,

(объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодной воды, объект системы холодного водоснабжения - указать нужное)

принадлежащий заказчику на основании разрешения на строительство №38-RU38301000-41-2020 от 29.07.2020 г.

(собственность, аренды, пользование - указать нужное)

с целевым назначением размещение Плавательный бассейн ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» г. Братск, Иркутская область.

(целевое назначение объекта)

6. Земельный участок - земельный участок, на котором планируется строительство подключаемого объекта, площадью 2304 кв. м.,

(строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное)

расположенный по адресу Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Макаренко, здание 40, строение 11,

принадлежащий заказчику на праве постоянного (бессрочного) пользования

на основании свидетельства о государственной регистрации права № 38-38-03/028/2005-739 от 25.11.2015 г.,

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

кадастровый номер 38:34:020901:1 земельного участка на основании свидетельства о государственной регистрации права № 38-38-03/028/2005-739 от 25.11.2015 г.

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

7. Размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет 91,158 м³/сутки.

8. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения составляется по форме согласно приложению N 2.

9. Подключение (технологическое присоединение) объекта, в том числе водопроводных сетей холодного водоснабжения заказчика, к централизованным системам холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется на основании заявки заказчика.

IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) осуществить мероприятия согласно приложению N 2 к настоящему договору по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению

(технологическому присоединению) объекта и подаче холодной воды не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения);

б) осуществить на основании полученного от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) иные необходимые действия по подключению (технологическому присоединению), не указанные в пункте 12 настоящего договора, не позднее установленного настоящим договором срока подключения (технологического присоединения) объекта, в том числе:

проверить выполнение заказчиком условий подключения (технологического присоединения), в том числе установить техническую готовность внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта к приему холодной воды;

проверить выполнение заказчиком работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта;

осуществить допуск к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод";

установить пломбы на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках в закрытом положении на обводных линиях водомерных узлов;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта не ранее установления заказчиком технической готовности внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта к приему холодной воды;

подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение 15 рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения выданных условий подключения (технологического присоединения), установлении технической готовности внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и проведении промывки и дезинфекции внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий подключения (технологического присоединения) будет обнаружено нарушение выданных условий подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, несоответствие холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям, то организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе отказать от подписания акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, направив заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, проверки соответствия холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства заказчику не позднее 10 рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний заказчик устраняет

выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства уведомление об устранении замечаний, содержащее информацию о принятых мерах по их устранению. После получения указанного уведомления организация водопроводно-канализационного хозяйства повторно осуществляет проверку соблюдения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением заказчик вправе возвратить организации водопроводно-канализационного хозяйства полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:

а) участвовать в приемке работ по укладке водопроводных сетей от объекта до точки подключения;

б) изменить дату подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если заказчик не предоставил организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и приему холодной воды;

опломбирование установленных приборов учета (узлов учета) холодной воды, а также кранов и задвижек на их обводах;

в) расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, предусмотренном пунктом 18(1) настоящего договора.

12. Заказчик обязан:

а) выполнить условия подключения (технологического присоединения), в том числе представить организации водопроводно-канализационного хозяйства выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Указанная документация представляется заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

б) осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и подаче холодной воды;

в) осуществить мероприятия по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта;

г) в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной

В настоящем договоре нагрузки, направить организации водопроводно-канализационного хозяйства в течение 5 дней со дня утверждения застройщиком или техническим заказчиком таких изменений предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

д) направить в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства уведомление о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

е) обеспечить доступ организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), в том числе готовности внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, промывки и дезинфекции внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования, а также установления пломб на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках в закрытом положении на обводных линиях водомерных узлов;

ж) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором;

з) представить в течение 30 календарных дней с даты заключения настоящего договора документы, содержащие исходные данные для подключения, которые указаны в пункте 18(1) настоящего договора;

и) выполнить геодезическую съемку водопроводных и канализационных сетей от объекта до точки подключения с внесением сетей в ГИС ИнГЕО.

13. Заказчик имеет право:

а) получить информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) при нарушении организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

V. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) и порядок расчетов

14. Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по форме согласно приложению № 3.

15. Заказчик обязан внести плату в размере 1 017 232 рубля 49 копеек в том числе НДС (20%), определенной по форме согласно приложению № 3 к настоящему

договору, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в полном объеме в течение 3 месяцев с даты заключения настоящего договора.

16. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с даты зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего договора на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.

17. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства включена в состав платы за подключение (технологическое присоединение).

18. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения технических условий, а также условий подключения (технологического присоединения) в части изменения величины подключаемой нагрузки.

VI. Порядок исполнения договора

18(1). В течение 30 календарных дней с даты заключения настоящего договора заказчик представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства следующие документы, содержащие исходные данные для подключения:

план колодца, подвального помещения (техподполья) или иного помещения (иных помещений) проектируемого (существующего) объекта капитального строительства с указанием места водопроводного ввода и узла учета холодной воды.

Срок представления заказчиком документов, содержащих исходные данные для подключения, может быть продлен по решению организации водопроводно-канализационного хозяйства (в случае письменного обращения заказчика), но не более чем на 30 календарных дней.

В случае непредставления заказчиком в указанные сроки документов, содержащих исходные данные для подключения, организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

19. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения при условии выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размерах и сроки, установленные разделом V настоящего договора.

20. Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта по форме согласно приложению № 4.

21. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение 15 рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и проведения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта.

22. Работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутренних сетей и

оборудования выполняются организацией водопроводно-канализационного хозяйства по отдельному возмездному договору. При этом стоимость указанных работ не включается в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение (технологическое присоединение).

В случае выполнения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования заказчиком собственными силами либо с привлечением третьего лица на основании отдельного договора организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет контроль за выполнением указанных работ.

Результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, а также сведения об определенном на основании показаний средств измерений (приборов учета) количестве холодной воды, израсходованной на промывку, отражаются в акте о подключении (технологическом присоединении) объекта.

23. Водоснабжение в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства при условии получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами акта о подключении объекта и заключения договора холодного водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с даты, определенной таким договором.

VII. Ответственность сторон

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной сотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

26. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

27. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных

обстоятельств, а также об их прекращении.

IX. Порядок урегулирования споров и разногласий

28. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

29. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, и содержит:

сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

содержание спора, разногласий;

сведения об объекте, в отношении которого возникли спор, разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект, которым обладает сторона, направившая претензию);

другие сведения по усмотрению стороны.

30. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

31. Стороны составляют акт об урегулировании спора, разногласий.

32. В случае недостижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с настоящим договором, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

X. Срок действия договора

33. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение 3-х месяцев со дня его подписания сторонами, а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

34. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

35. Внесение изменений в настоящий договор, изменений условий подключения (технологического присоединения), а также продление срока действия условий подключения (технологического присоединения) осуществляются в течение 14 рабочих дней со дня получения организацией водопроводно-канализационного хозяйства соответствующего заявления заказчика исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

36. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменному соглашению сторон;

б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случаях прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты организации

водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенных ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и такое нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, вследствие которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

XI. Прочие условия

37. Все изменения настоящего договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

38. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

39. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

41. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Исполнитель: МП «ДГИ» Юридический адрес: 665717, РФ, Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, д.4 Почтовый адрес: 665724, РФ, Иркутская область, г. Братск, а/я 1361 Конт. тел./факс: (3953) 42-48-32, 42-69-51 ИНН: 3804045543 КПП: 380401001 ОКВЭД: 41.00.2 ОКПО: 9096470 ОКТМО: 25714000 ОГРН: 1113804003500 р/сч.: 407028105000000001006 Братский АНКБ АО г.Братск БИК: 042520842 к/с: 30101810850042520842	Заказчик: Ректор ФГБОУ ВО «БрГУ» Ситов Илья Сергеевич Юридический адрес: 665709, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Макаренко, 40 Почтовый адрес: 665709, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Макаренко, 40 Телефон: 8(3953) 33-20-08 ИНН: 3805100148 КПП: 380501001 ОГРН: 1023800919834 УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО «БрГУ» л/с 20346Х40150) БИК 012520101 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА
--	---

РОССИИ/УФК ПО ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ г. Иркутск

Р/с 032146430000000013400

Кор.счет 40102810145370000026

КБК (Внебюджет) 000000000000000000130

Приложение N 1
к типовому договору № 20/21-19
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе холодного водоснабжения
(ранее проложенные сети)

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) объекта к централизованной
системе холодного водоснабжения
№ 20-19 от «__» _____ 2021 г.

Основание Заявление № 3470 от 15.06.2021 г.

Причина обращения: подключение к централизованной системе водоснабжения.

Объект: Плавательный бассейн ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» г. Братск, Иркутская область по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Макаренко, 40, строение 11.

Кадастровый номер земельного участка: 38:34:020901:1

Заказчик: ФГБОУ ВО «БрГУ»

Срок действия настоящих условий: 3 месяца с момента подписания договора.

Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес, координаты): Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Макаренко, 40, на участке А-Б, ø 400 мм, трубы стальные, во вновь установленном колодце ВК-1 (см. схему).

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: в соответствии с ТУ 20-7387 от 11.09.2019 г.

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения 2,5-3,2 кгс/см²; геодезическую отметку верха трубы определить по месту.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) 91,158 м³/сутки

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета, требования к средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета, требования к проектированию узла учета, к месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения): Устройство водомерного узла запроектировать согласно требований СП 30-13330.2016 раздел 7.2. Устанавливаемый прибор учета должен иметь регистрацию в Госреестре средств измерений (СП). Диаметр водомера определить проектом. Проект узла учета согласовать с МП «ДГИ». Предусмотреть установку фильтра очистки воды перед счетчиком вне зоны прямых участков. Счетчик разместить так, чтобы к нему был свободный доступ, Параметры счетчика должны


соответствовать классу В. Предусмотреть технические требования прибора учета с параметрами согласно методических указаний (Приказ Минпромторга РФ от 21.01.2011 г. № 57, Приложение №1).

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения в соответствии с СП 8.13130.2009.

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер: устранение нарушений целостности сетей и оборудования, находящихся в ведении заказчика (ремонт, устранение утечек, замена устаревшего или вышедшего из строя оборудования, задвижек, кранов и пр.)

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика: определена во вновь установленном колодце ВК-1; за МП «ДГИ»-стальной трубопровод, $\varnothing$ 400 мм; за заказчиком- п/э трубопровод, $\varnothing$ 110 мм, от места присоединения до объекта.

Схема подключения

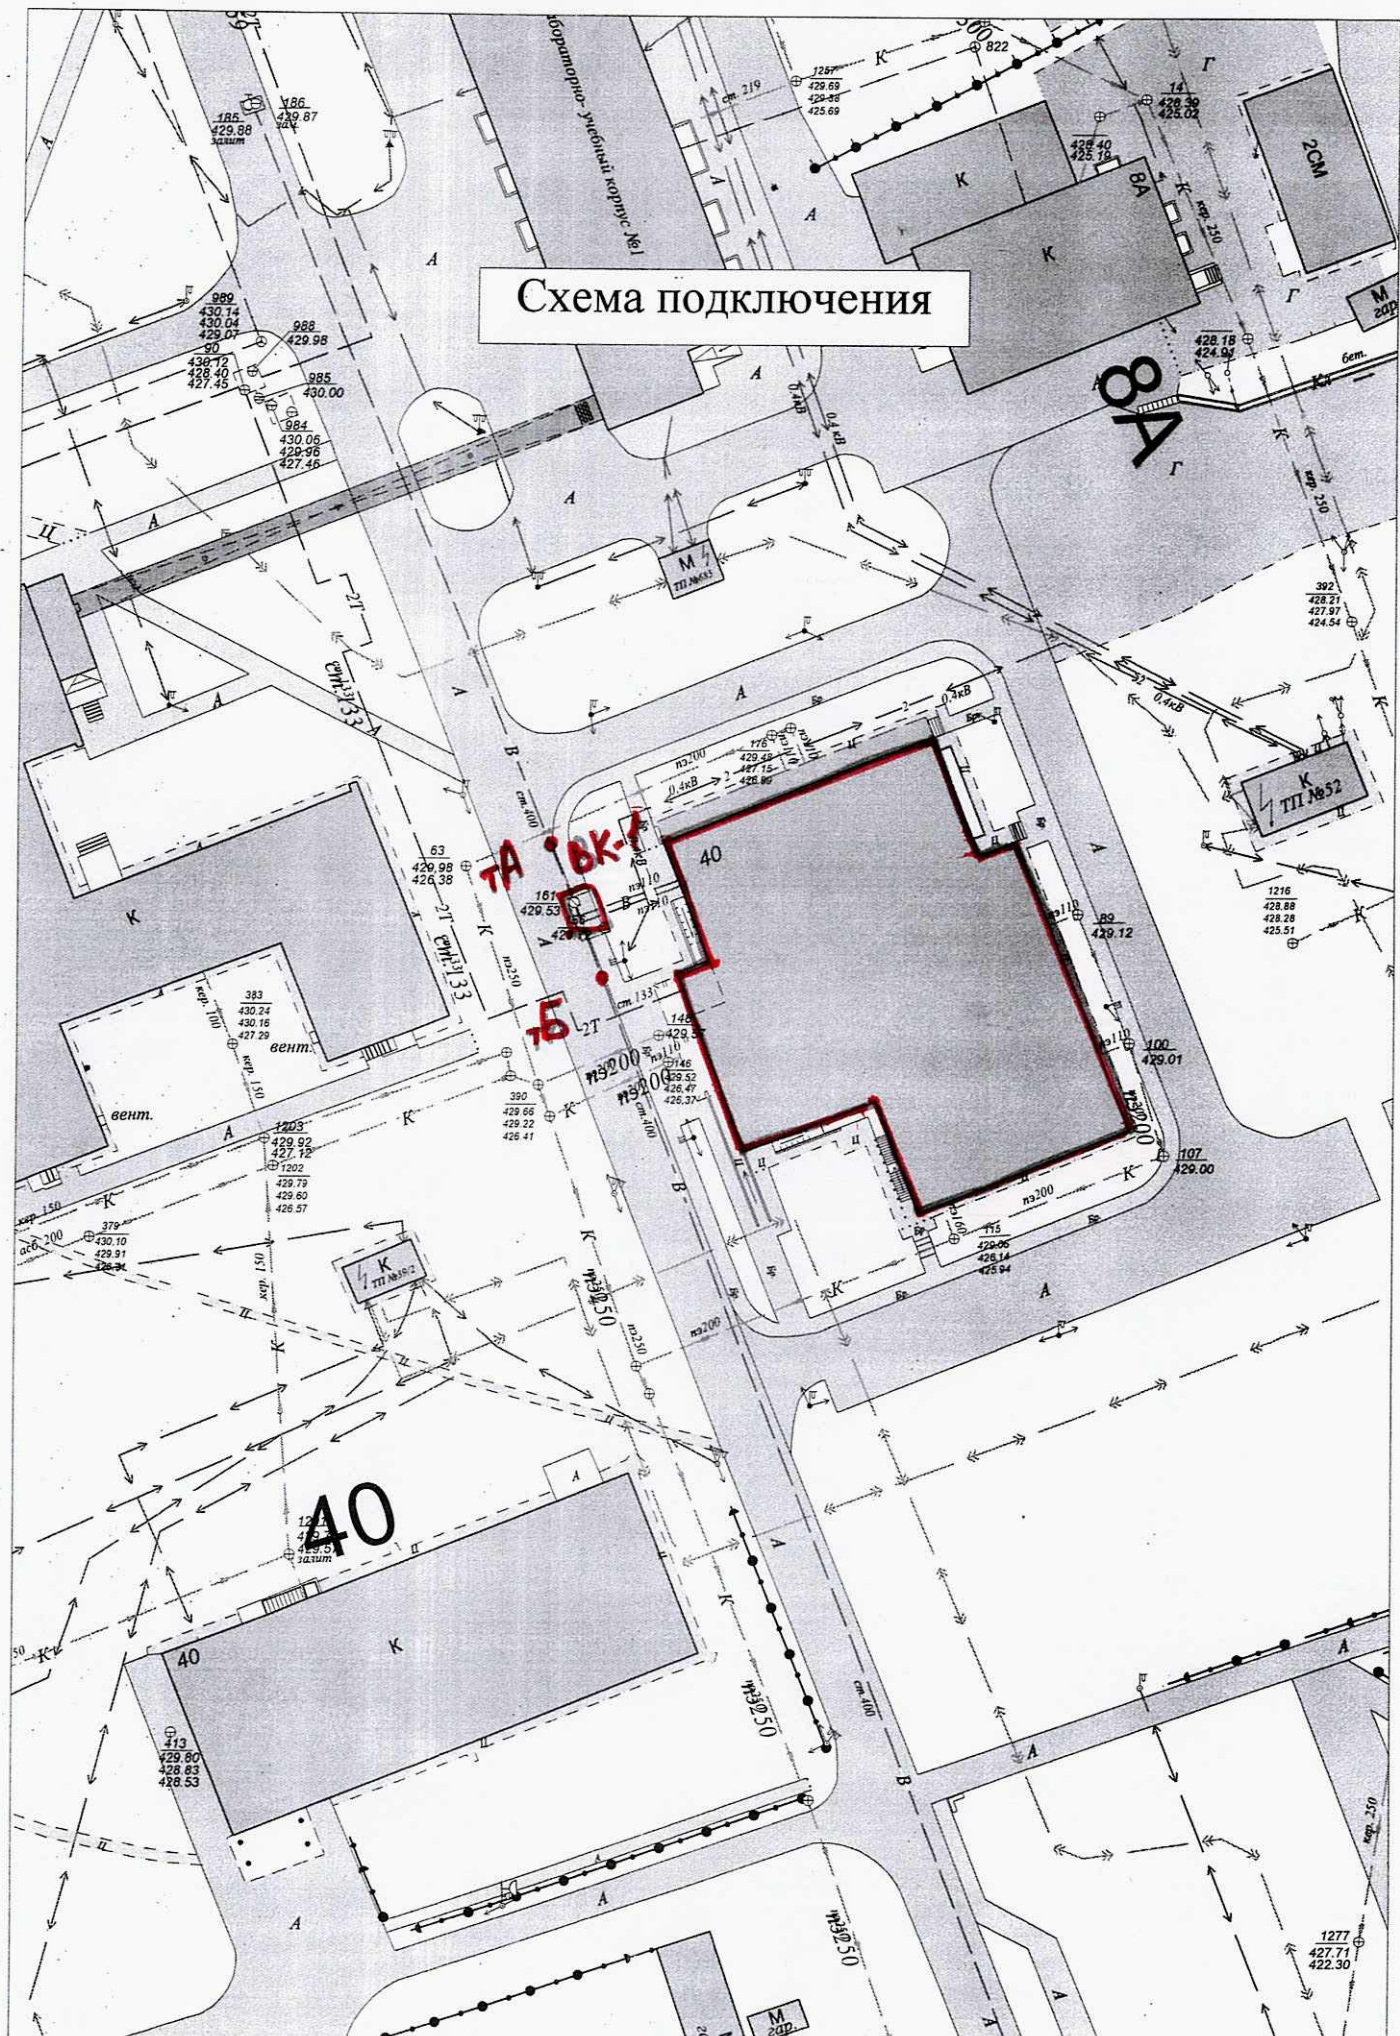

Приложение N 2
к типовому договору № 20/21-19
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе холодного водоснабжения
(ранее проложенные сети)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

(в том числе технических) по подключению (технологическому
присоединению) объекта к централизованной системе
холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Состав выполняемых мероприятий	Сроки выполнения
1	2	3	4
I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства			
1.	Проверка выполнения заказчиком условий подключения.	1. Проверка выполнения заказчиком условий подключения на основании полученного от заказчика уведомления. 2. Проверка выполнения заказчиком работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта. 3. Осуществление допуска к эксплуатации узла учета холодной воды. 4. Установка пломб на приборах учета холодной воды.	После получения от заказчика уведомления о подключении, но не позднее срока окончания действия договора.
2.	Подключение (технологическое присоединение) водопровода заказчика к централизованной сети холодного водоснабжения в точке подключения.	1. Отключение и опорожнение участка водопровода. 2. Монтаж фасонных частей, запорной арматуры. 3. Подключение к централизованной системе водоснабжения во вновь установленном колодце ВК-1. 4. Подключение отключенного участка водопровода.	После проверки выполнения условий подключения, но не позднее срока окончания действия договора.
3.	Подписание акта о подключении (технологическом присоединении)	1. Рассмотрение полученного от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) и подписание акта о подключении (технологическом присоединении) при	В течение 15 рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения

		отсутствии нарушения выданных условий подключения (технологического присоединения), установлении технической готовности внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования объекта к приему холодной воды.	выданных условий подключения (технологического присоединения).
II. Мероприятия заказчика			
1.	Внесение платы за подключение.	1. Внесение платы за подключение (технологическое присоединение) в размере, указанном в пункте 15 настоящего договора.	В течение 3-х месяцев с даты заключения договора.
2.	Предоставление в адрес МП «ДГИ» исходных данных для подключения.	1. Предоставление в адрес МП «ДГИ» исходных данных для подключения: план колодца, подвального помещения (техподполья) или иного помещения (иных помещений) проектируемого (существующего) объекта капитального строительства с указанием места водопроводного ввода и узла учета холодной воды.	В течение 30 календарных дней с даты заключения договора.
3.	Подготовка ранее проложенных сетей водоснабжения и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной сети холодного водоснабжения.	1. Установка прибора учета холодной воды. 2. Выполнение геодезической съемки водопроводных сетей от объекта до точки подключения объекта с внесением сетей в ГИС ИнГЕО. 3. Осуществление мероприятий по промывке и дезинфекции ранее проложенных сетей и оборудования объекта.	Не позднее 45 календарных дней с момента заключения настоящего договора.

Приложение N 3
к типовому договору № 20/21-19
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе холодного водоснабжения
(ранее проложенные сети)

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение)

Для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта Заказчика организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия, не связанные с увеличением мощности централизованной системы холодного водоснабжения, плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору составляет 1 017 232 (один миллион семнадцать двести тридцать два) рубля 49 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (20 %) 169 538 рублей 75 копеек, и определена путем произведения: действующего на дату заключения настоящего договора тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети в размере 11 159 руб/м³ с НДС, установленного Постановлением Администрации муниципального образования города Братска № 2627 от 16.12.2020 г. и подключаемой нагрузки в точке подключения в размере 91,158 м³/сут.